


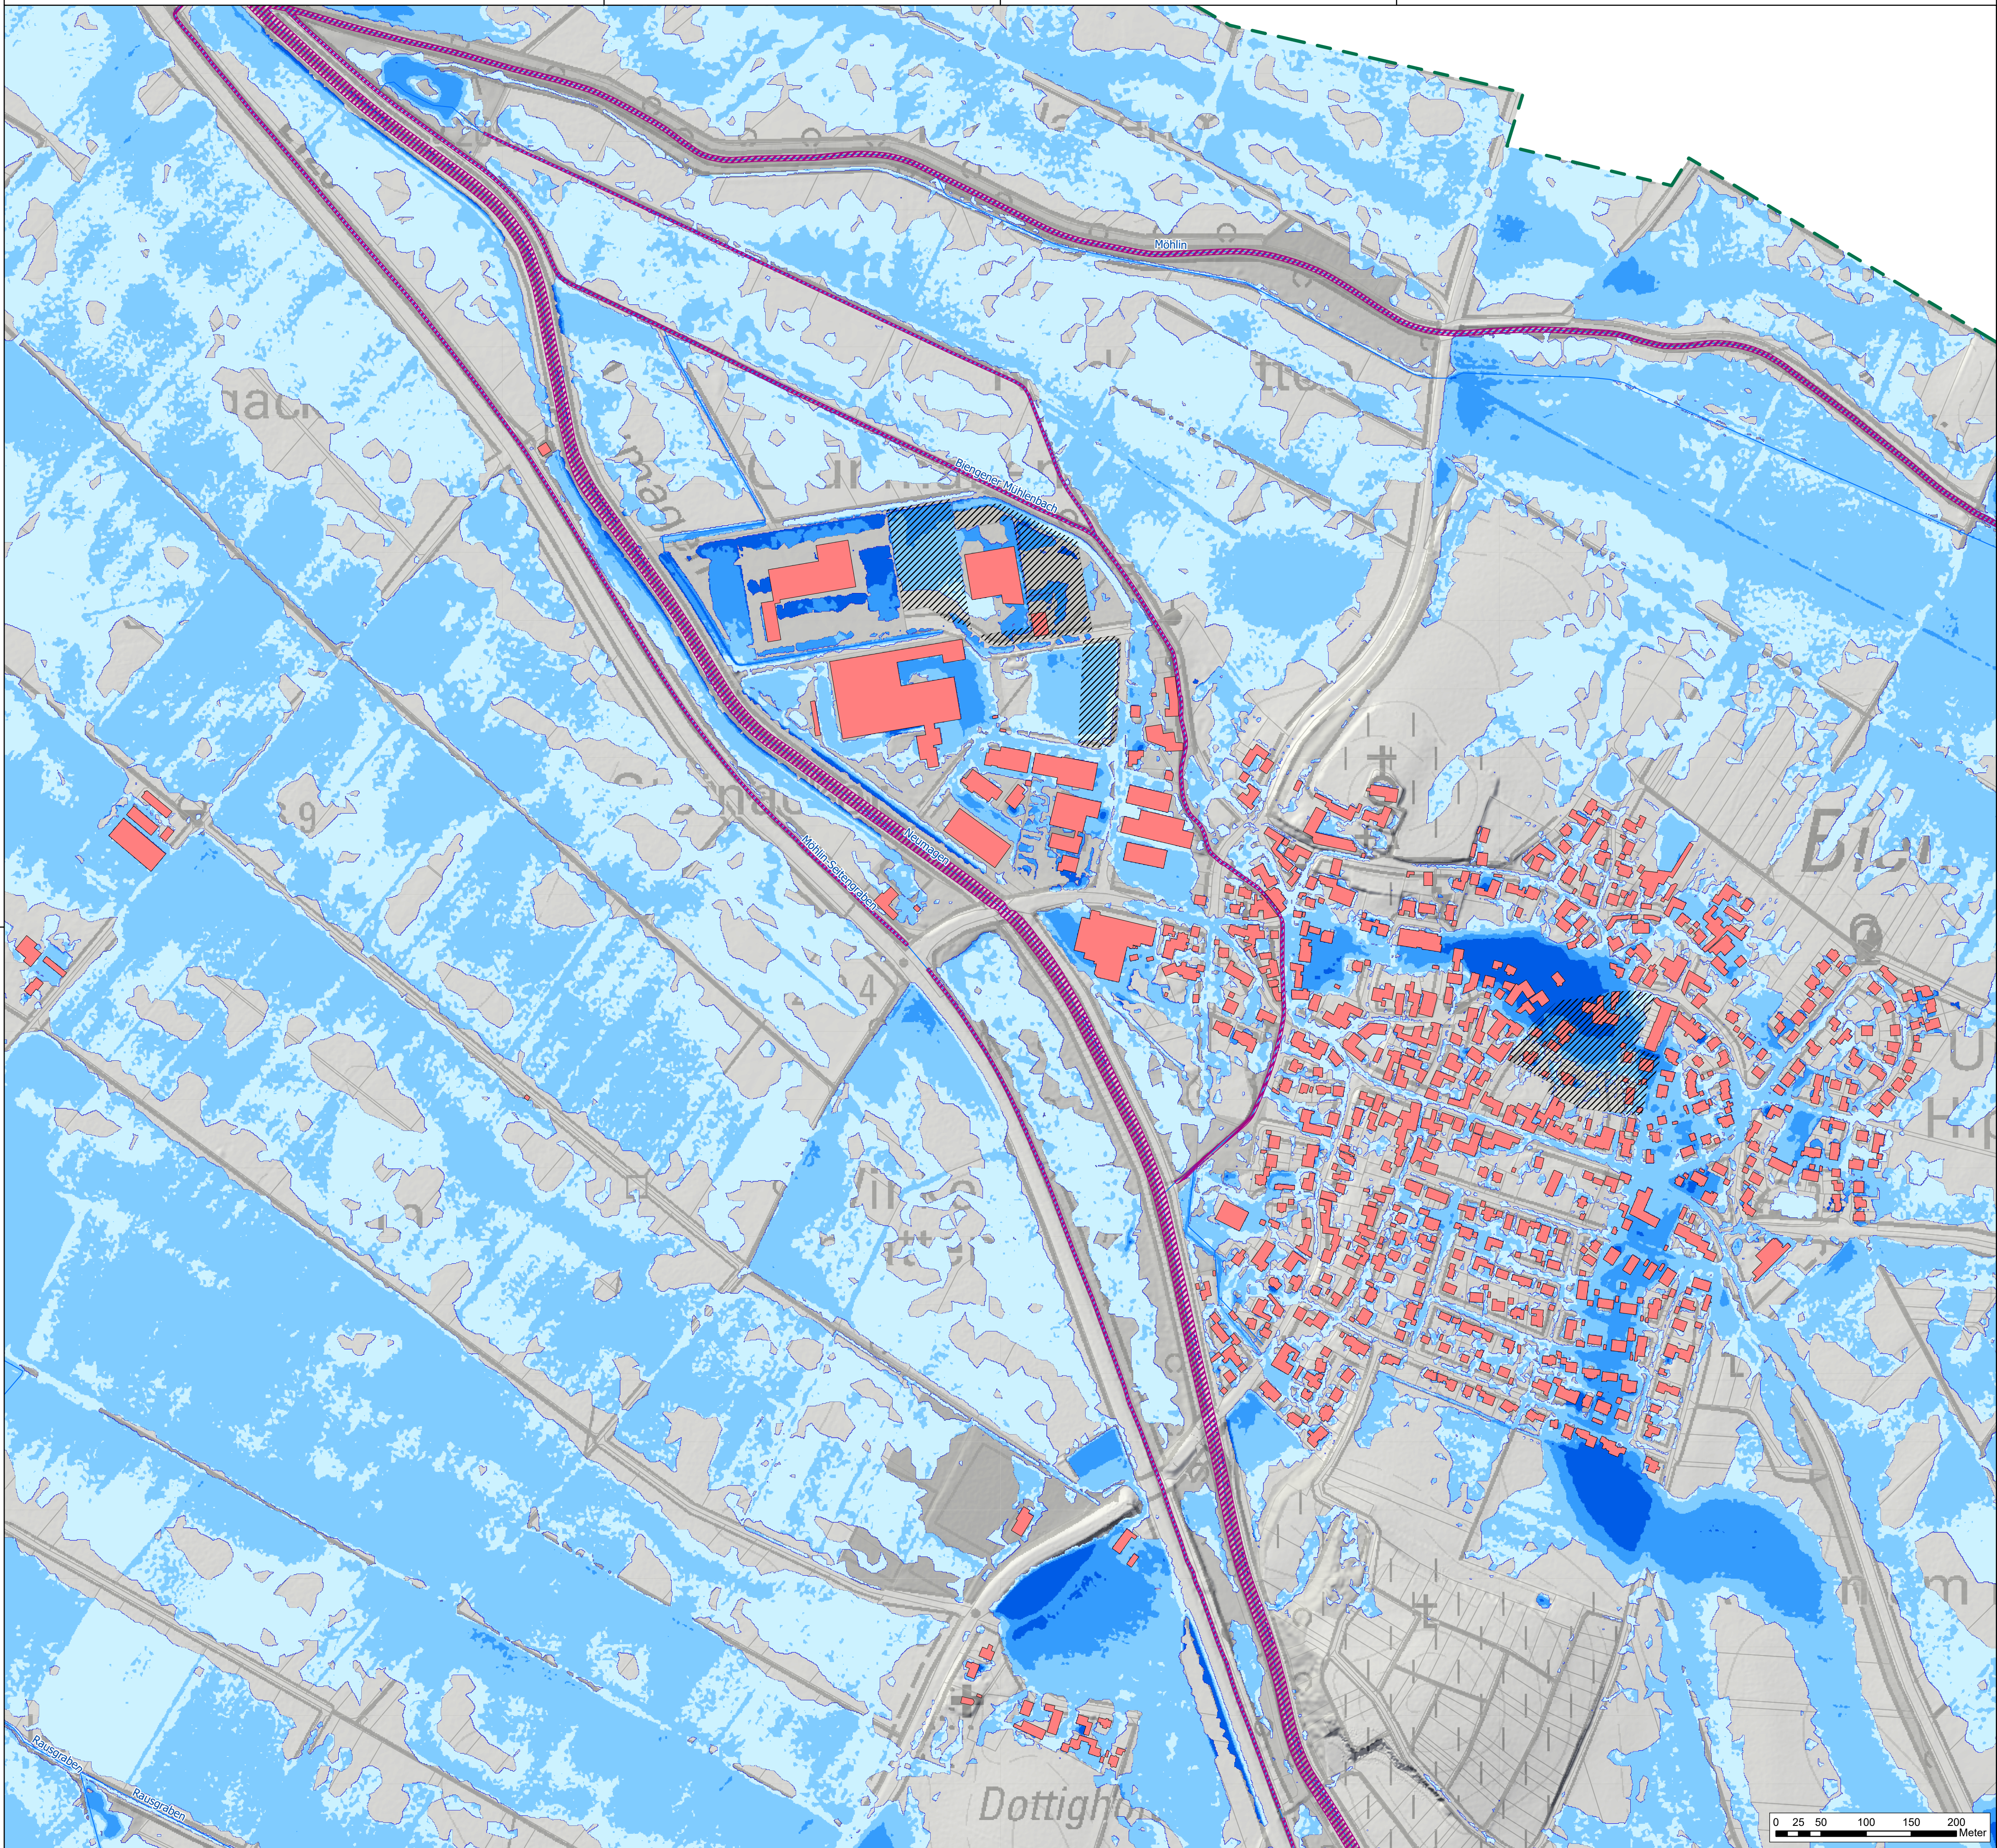

Legende

Gemeindegrenze

ALKIS Gebäude

ALKIS Flurstücke

AWGN Gewässer

HWGK Gewässer

Durchlässe (im Modell berücksichtigt)

Eingangsdaten (z.B. DGM) nicht aktuell

Max. Überflutungsausbreitung "extrem, verschlamm"

Maximale Überflutungstiefen "extrem, verschlamm"

> 0.05 - 0.1 m

> 0.1 - 0.5 m

> 0.5 - 1.0 m


> 1.0 m

Abbildung: UTM 32N
Projektion: Transverse Mercator
Datum: ETRS 89

Höhendaten basierend auf Befliegungen ab 2016

Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg,
www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19

N

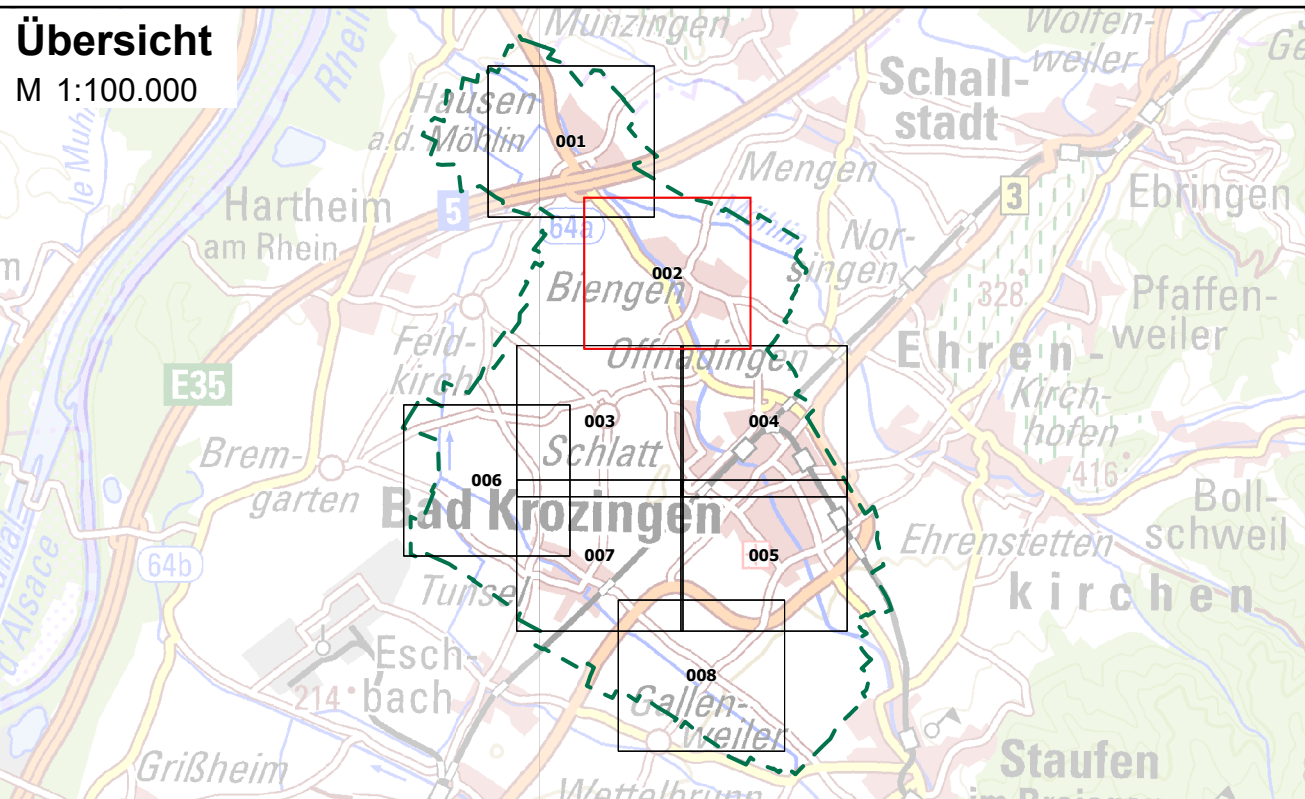

Stadt Bad Krozingen

Starkregenrisikomanagement
Hydraulische Gefährdungsanalyse

Studie	Projekt 02BKR17034				
Maximale Überflutungstiefen "extrem, verschlammmt"		Datum	Name	Anlage	
	bearbeitet	Jun. 2021	jba	8	
	gezeichnet	Aug. 2021	nst		
	geprüft	Sep. 2021	jba	Blatt	
				002	
Starkregengefahrenkarte	Maßstab			Plan-Nr.	
		1:3.500		UT_EXT_V_002	
EDV: 20_Variante01.aprx			Blattgröße: 0.851 x 0.604 = 0.514 m²		

Auftraggeber / Antragsteller:
Stadt Bad Krozingen
Basler Straße 30
79189 Bad Krozingen
Telefon: +49 (0) 7633 407-0
Telefax: +49 (0) 7633 407-166
stadt@bad-krozingen.de

Planverfasser:
BIT INGENIEURE
BIT Ingenieure AG
Talstraße 1
79102 Freiburg
Telefon: +49 761 29657-0
Telefax: +49 761 29657-11
freiburg@bit-ingenieure.de
www.bit-ingenieure.de

Bad Krozingen, _____

Freiburg, _____

Stuttgart | Karlsruhe | Freiburg | Heilbronn | Villingen-Schwenningen | Osnabrück | Donaueschingen