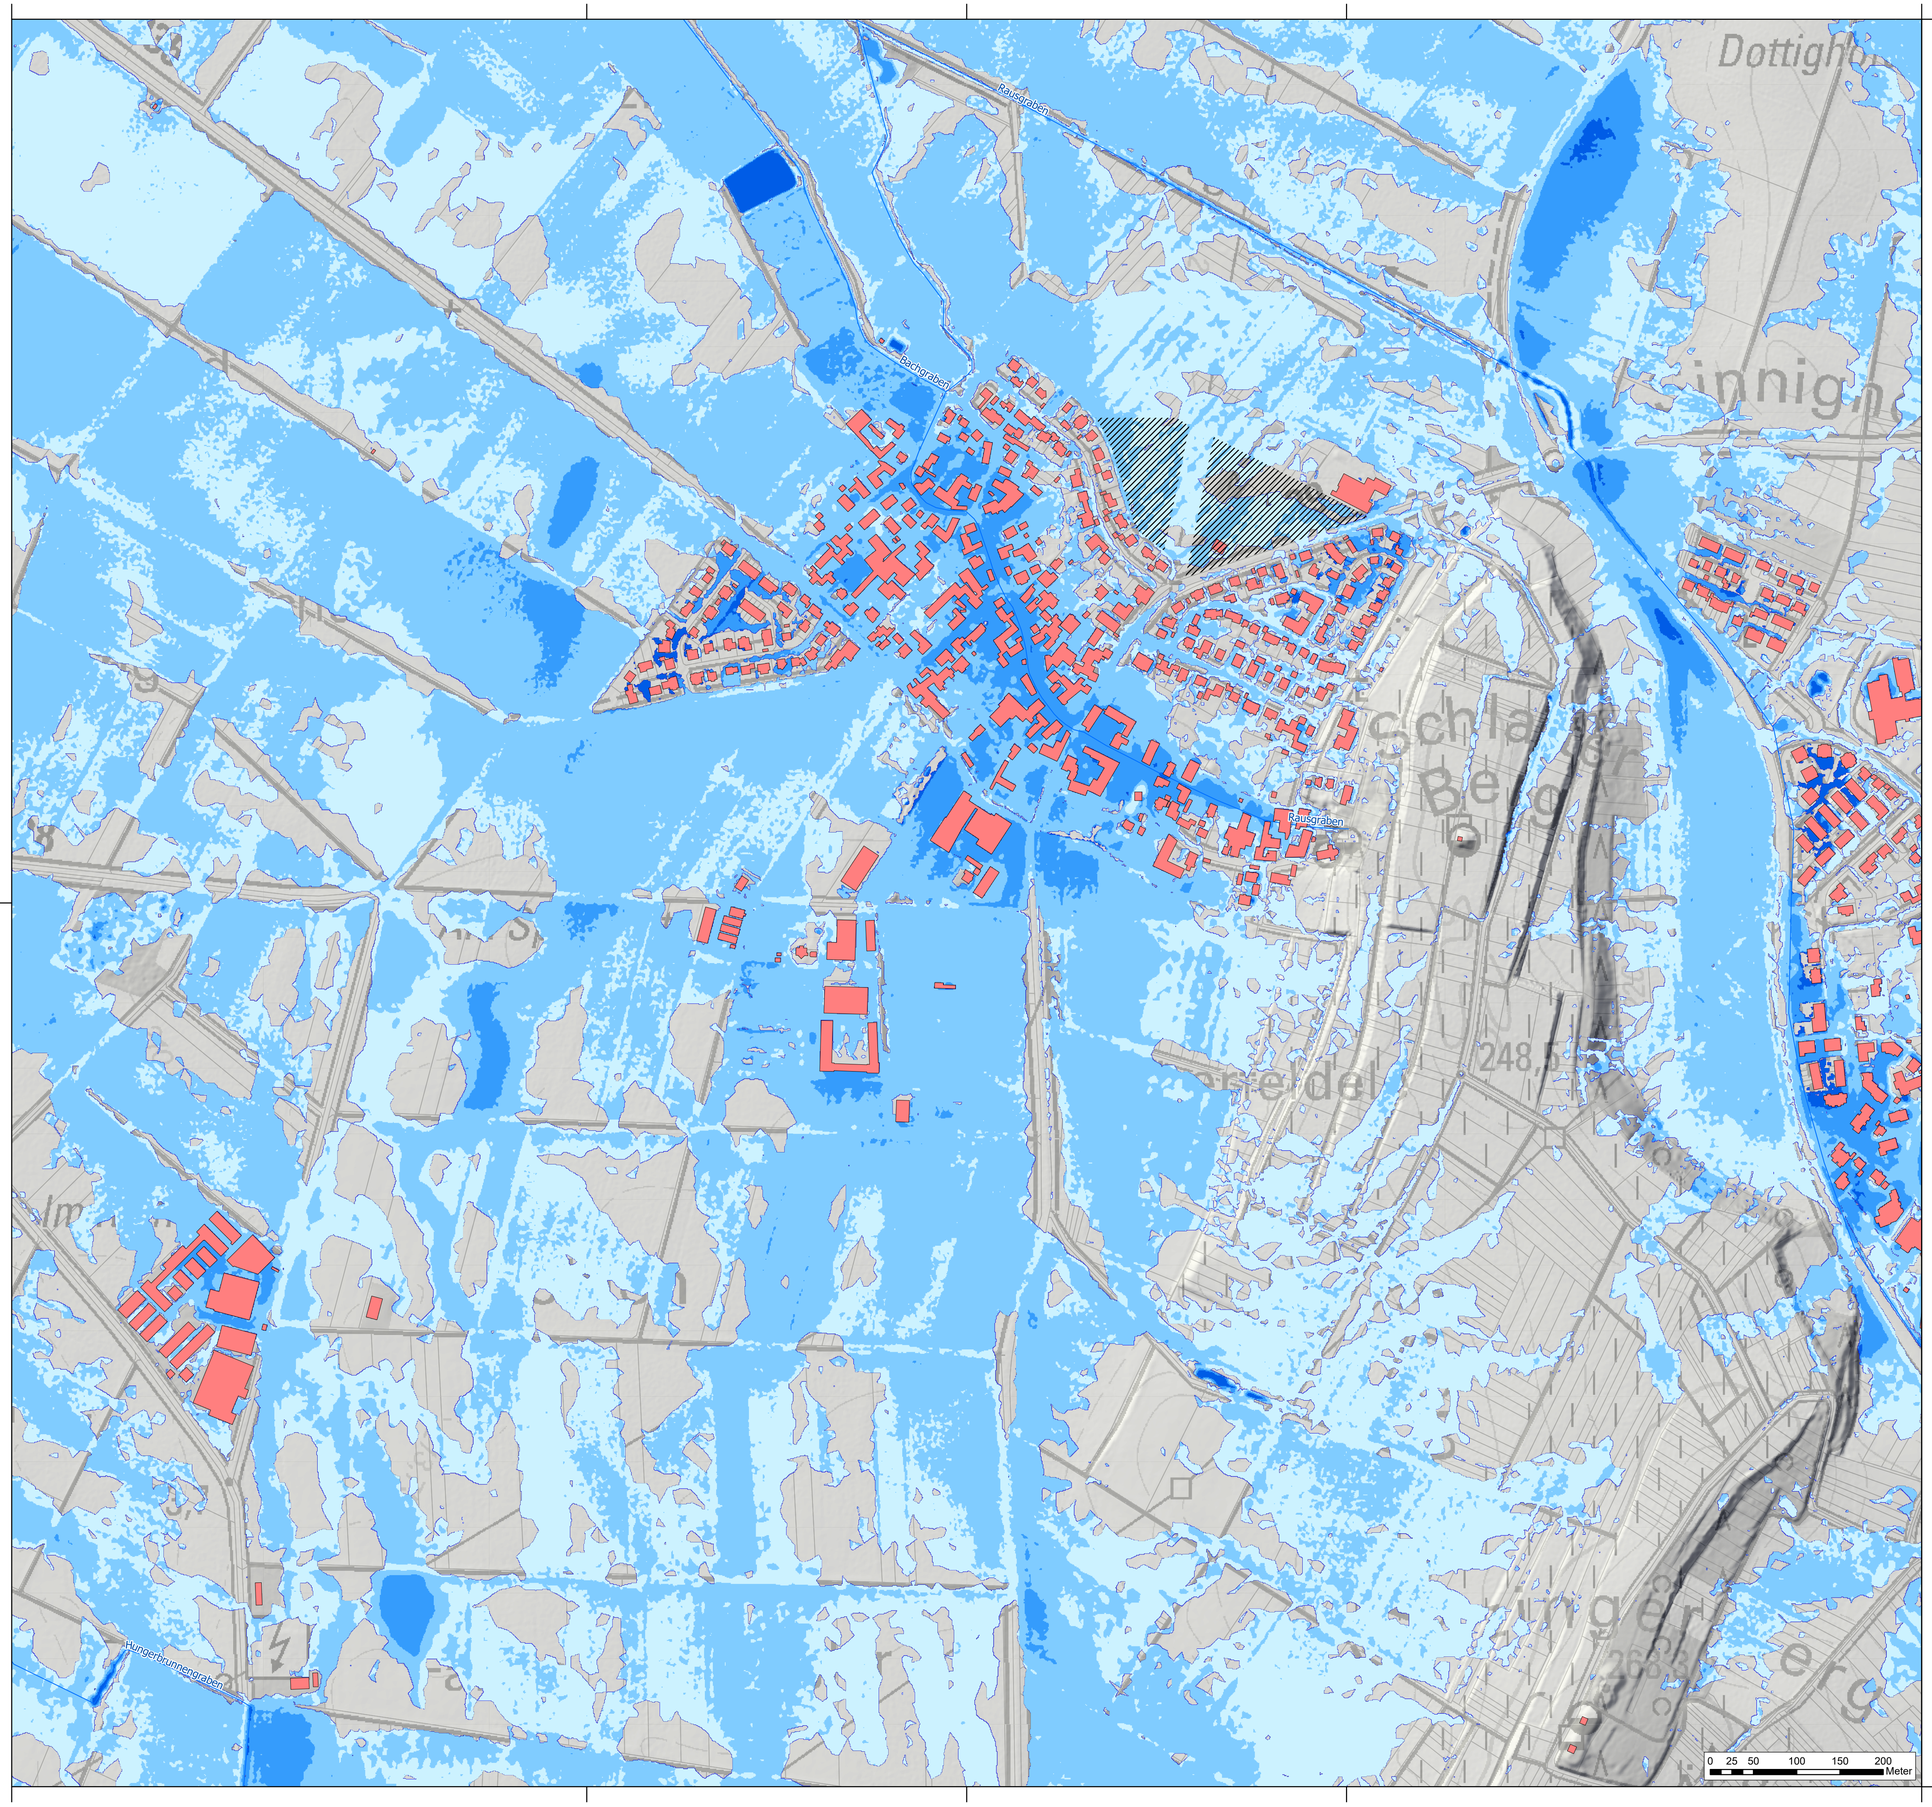


Legende

- Gemeindegrenze
- ALKIS Gebäude
- ALKIS Flurstücke
- AWGN Gewässer
- HWGK Gewässer
- Durchlässe (im Modell berücksichtigt)
- Eingangsdaten (z.B. DGM) nicht aktuell
- Max. Überflutungsausbreitung "extrem, verschlämmt"

Maximale Überflutungstiefen "extrem, verschlämmt"

- > 0.05 - 0.1 m
- > 0.1 - 0.5 m
- > 0.5 - 1.0 m
- > 1.0 m

Abbildung: UTM 32N
Projektion: Transverse Mercator
Datum: ETRS 89


Höhendaten basierend auf Befliegungen ab 2016

Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19

N

Übersicht

M 1:100.000

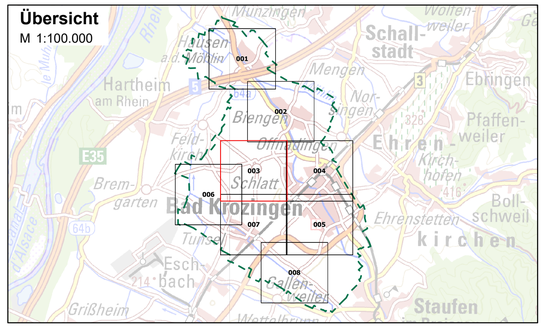

Stadt Bad Krozingen

Starkregenrisikomanagement
Hydraulische Gefährdungsanalyse

Studie	Projekt 02BKR17034			
Maximale Überflutungstiefen "extrem, verschlämmt"		Datum	Name	Anlage
	bearbeitet	Jun. 2021	jba	8
	gezeichnet	Aug. 2021	nst	
	geprüft	Sep. 2021	jba	Blatt 003
Starkregengefahrenkarte	Maßstab 1:3.500			Plan-Nr. UT_EXT_V_003
EDV: 20_Variante01.aprx				Blattgröße: 0.851 x 0.604 = 0.514 m²

Auftraggeber / Antragsteller:

Stadt Bad Krozingen
Basler Straße 30
79189 Bad Krozingen

Telefon: +49 (0) 7633 407-0
Telefax: +49 (0) 7633 407-166

stadt@bad-krozingen.de

Bad Krozingen, _____

Planverfasser:

BIT | INGENIEURE

BIT Ingenieure AG
Talstraße 1
79102 Freiburg

Telefon: +49 761 29657-0
Telefax: +49 761 29657-11

freiburg@bit-ingenieure.de
www.bit-ingenieure.de

Stuttgart | Karlsruhe | **Freiburg** | Heilbronn | Villingen-Schwenningen | Öhringen | Donaueschingen

Freiburg, _____