


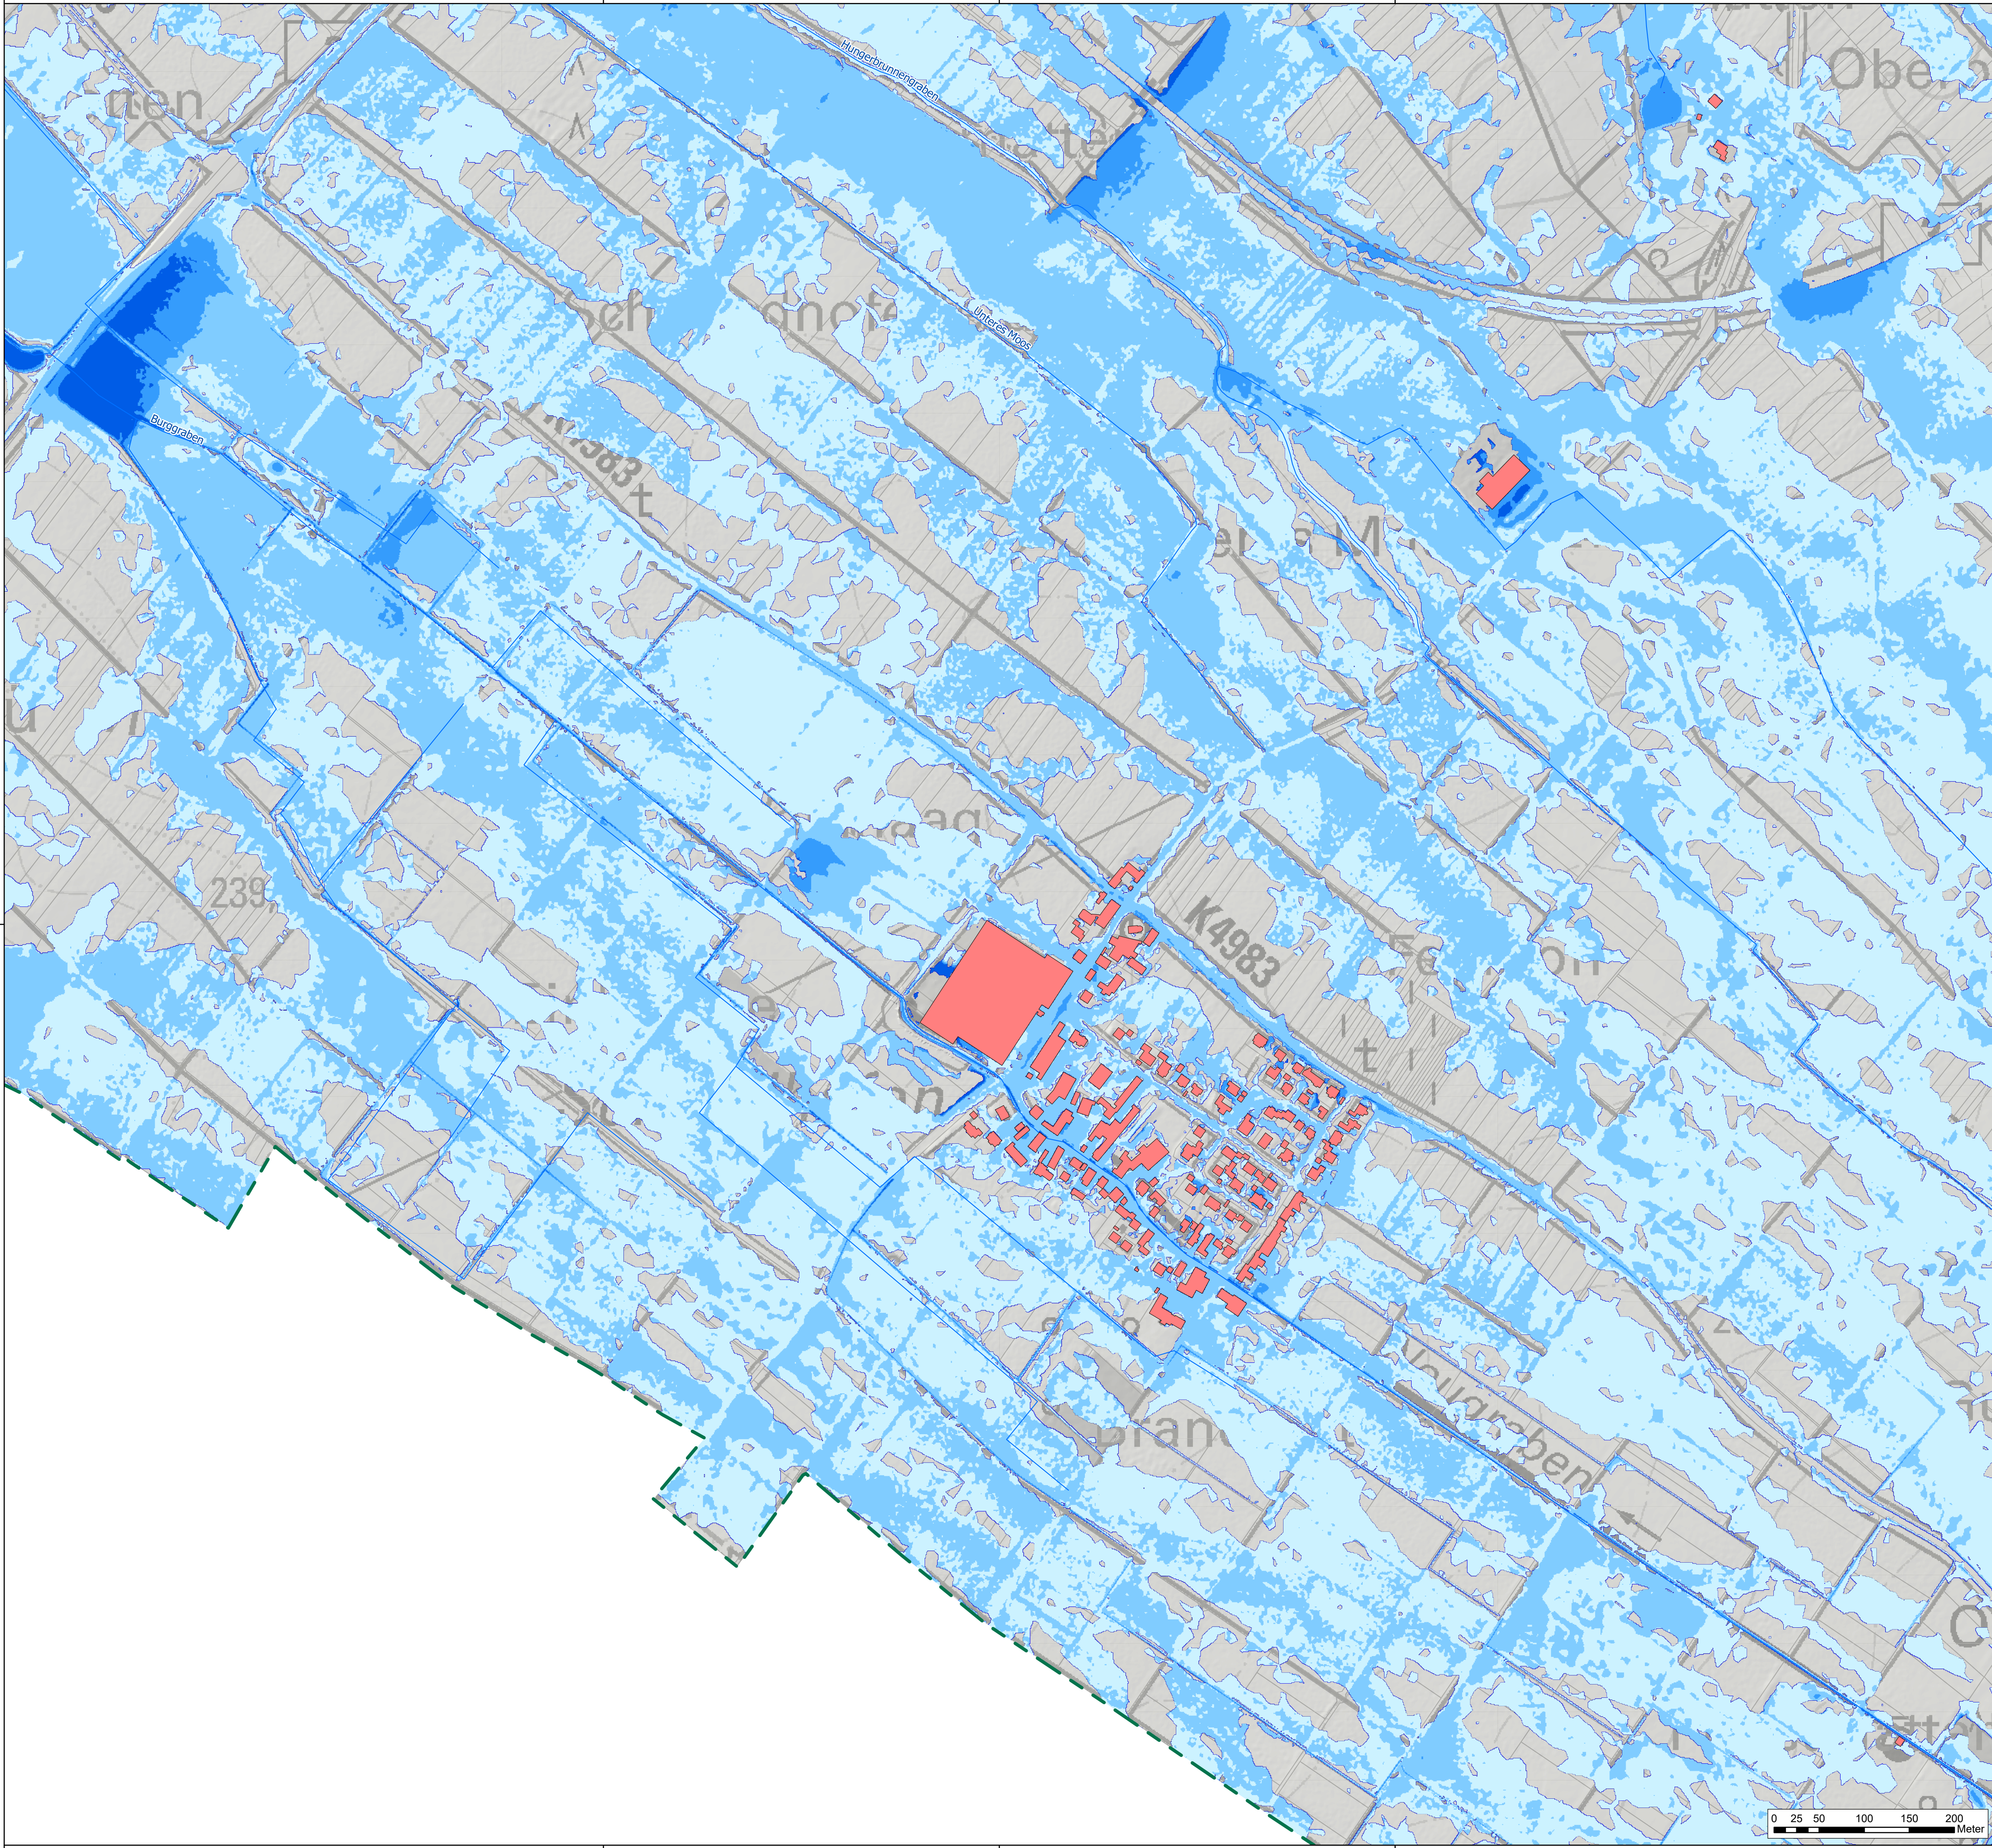

Legende

Gemeindegrenze

ALKIS Gebäude

ALKIS Flurstücke

AWGN Gewässer

HWGK Gewässer

Durchlässe (im Modell berücksichtigt)

Eingangsdaten (z.B. DGM) nicht aktuell

Max. Überflutungsausbreitung "extrem, verschlamm"

Maximale Überflutungstiefen "extrem, verschlamm"

> 0.05 - 0.1 m

> 0.1 - 0.5 m

> 0.5 - 1.0 m


> 1.0 m

Abbildung: UTM 32N
Projektion: Transverse Mercator
Datum: ETRS 89

Höhendaten basierend auf Befliegungen ab 2016

Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg,
www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19

N

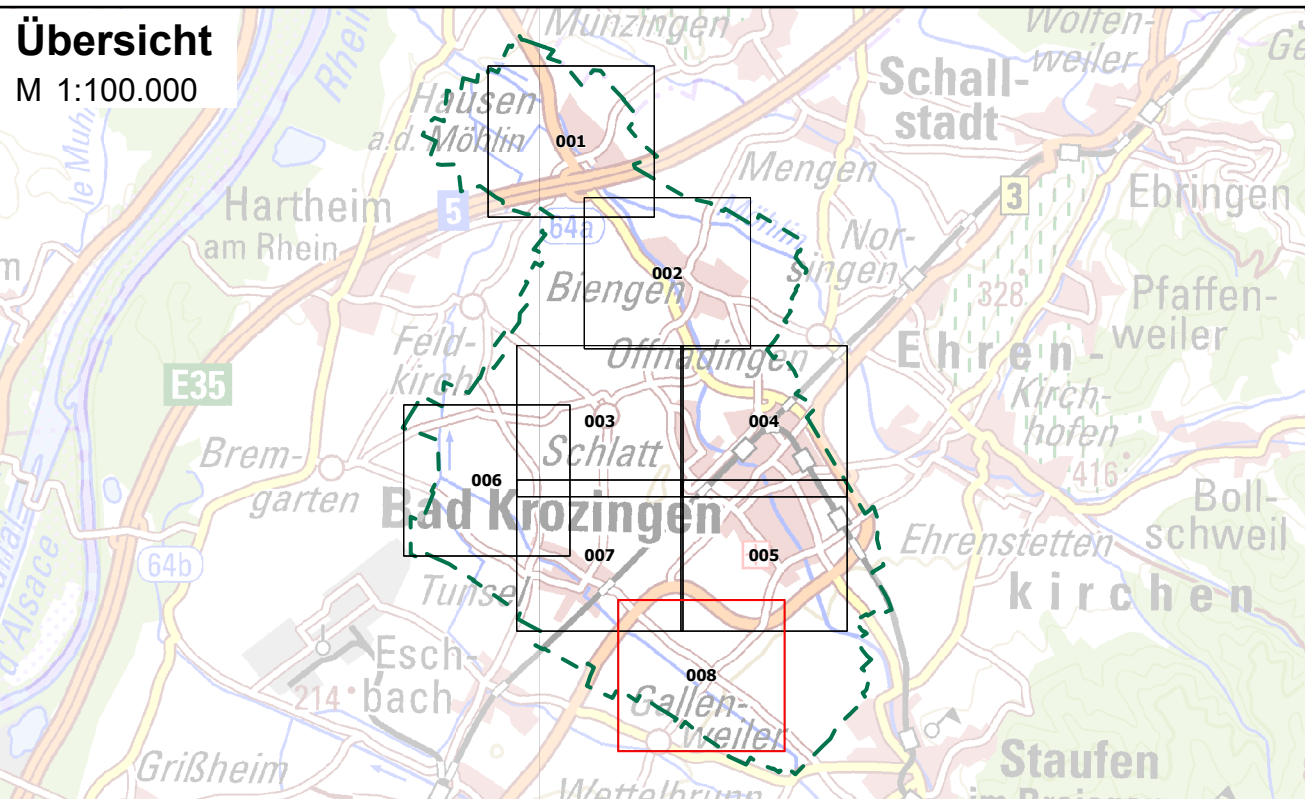

Stadt Bad Krozingen

Starkregenrisikomanagement

Hydraulische Gefährdungsanalyse

Studie		Projekt 02BKR17034			
Maximale Überflutungstiefen "extrem, verschlammmt"		Datum	Name	Anlage	
	bearbeitet	Jun. 2021	jba	8	
	gezeichnet	Aug. 2021	nst	Blatt	
	geprüft	Sep. 2021	jba	008	
Starkregengefahrenkarte		Maßstab	1:3.500		Plan-Nr. UT_EXT_V_008
EDV: 20_Variante01.aprx				Blattgröße: 0.851 x 0.604 = 0.514 m²	

Auftraggeber / Antragsteller:

Stadt Bad Krozingen
Basler Straße 30
79189 Bad Krozingen

Telefon: +49 (0) 7633 407-0
Telefax: +49 (0) 7633 407-166
stadt@bad-krozingen.de

Planverfasser:

BIT

INGENIEURE

BIT Ingenieure AG
Talstraße 1
79102 Freiburg

Telefon: +49 761 29657-0
Telefax: +49 761 29657-11
freiburg@bit-ingenieure.de
www.bit-ingenieure.de

Stuttgart | Karlsruhe | Freiburg | Heilbronn | Villingen-Schwenningen | Osnabrück | Donaueschingen

Bad Krozingen, _____ Freiburg, _____