


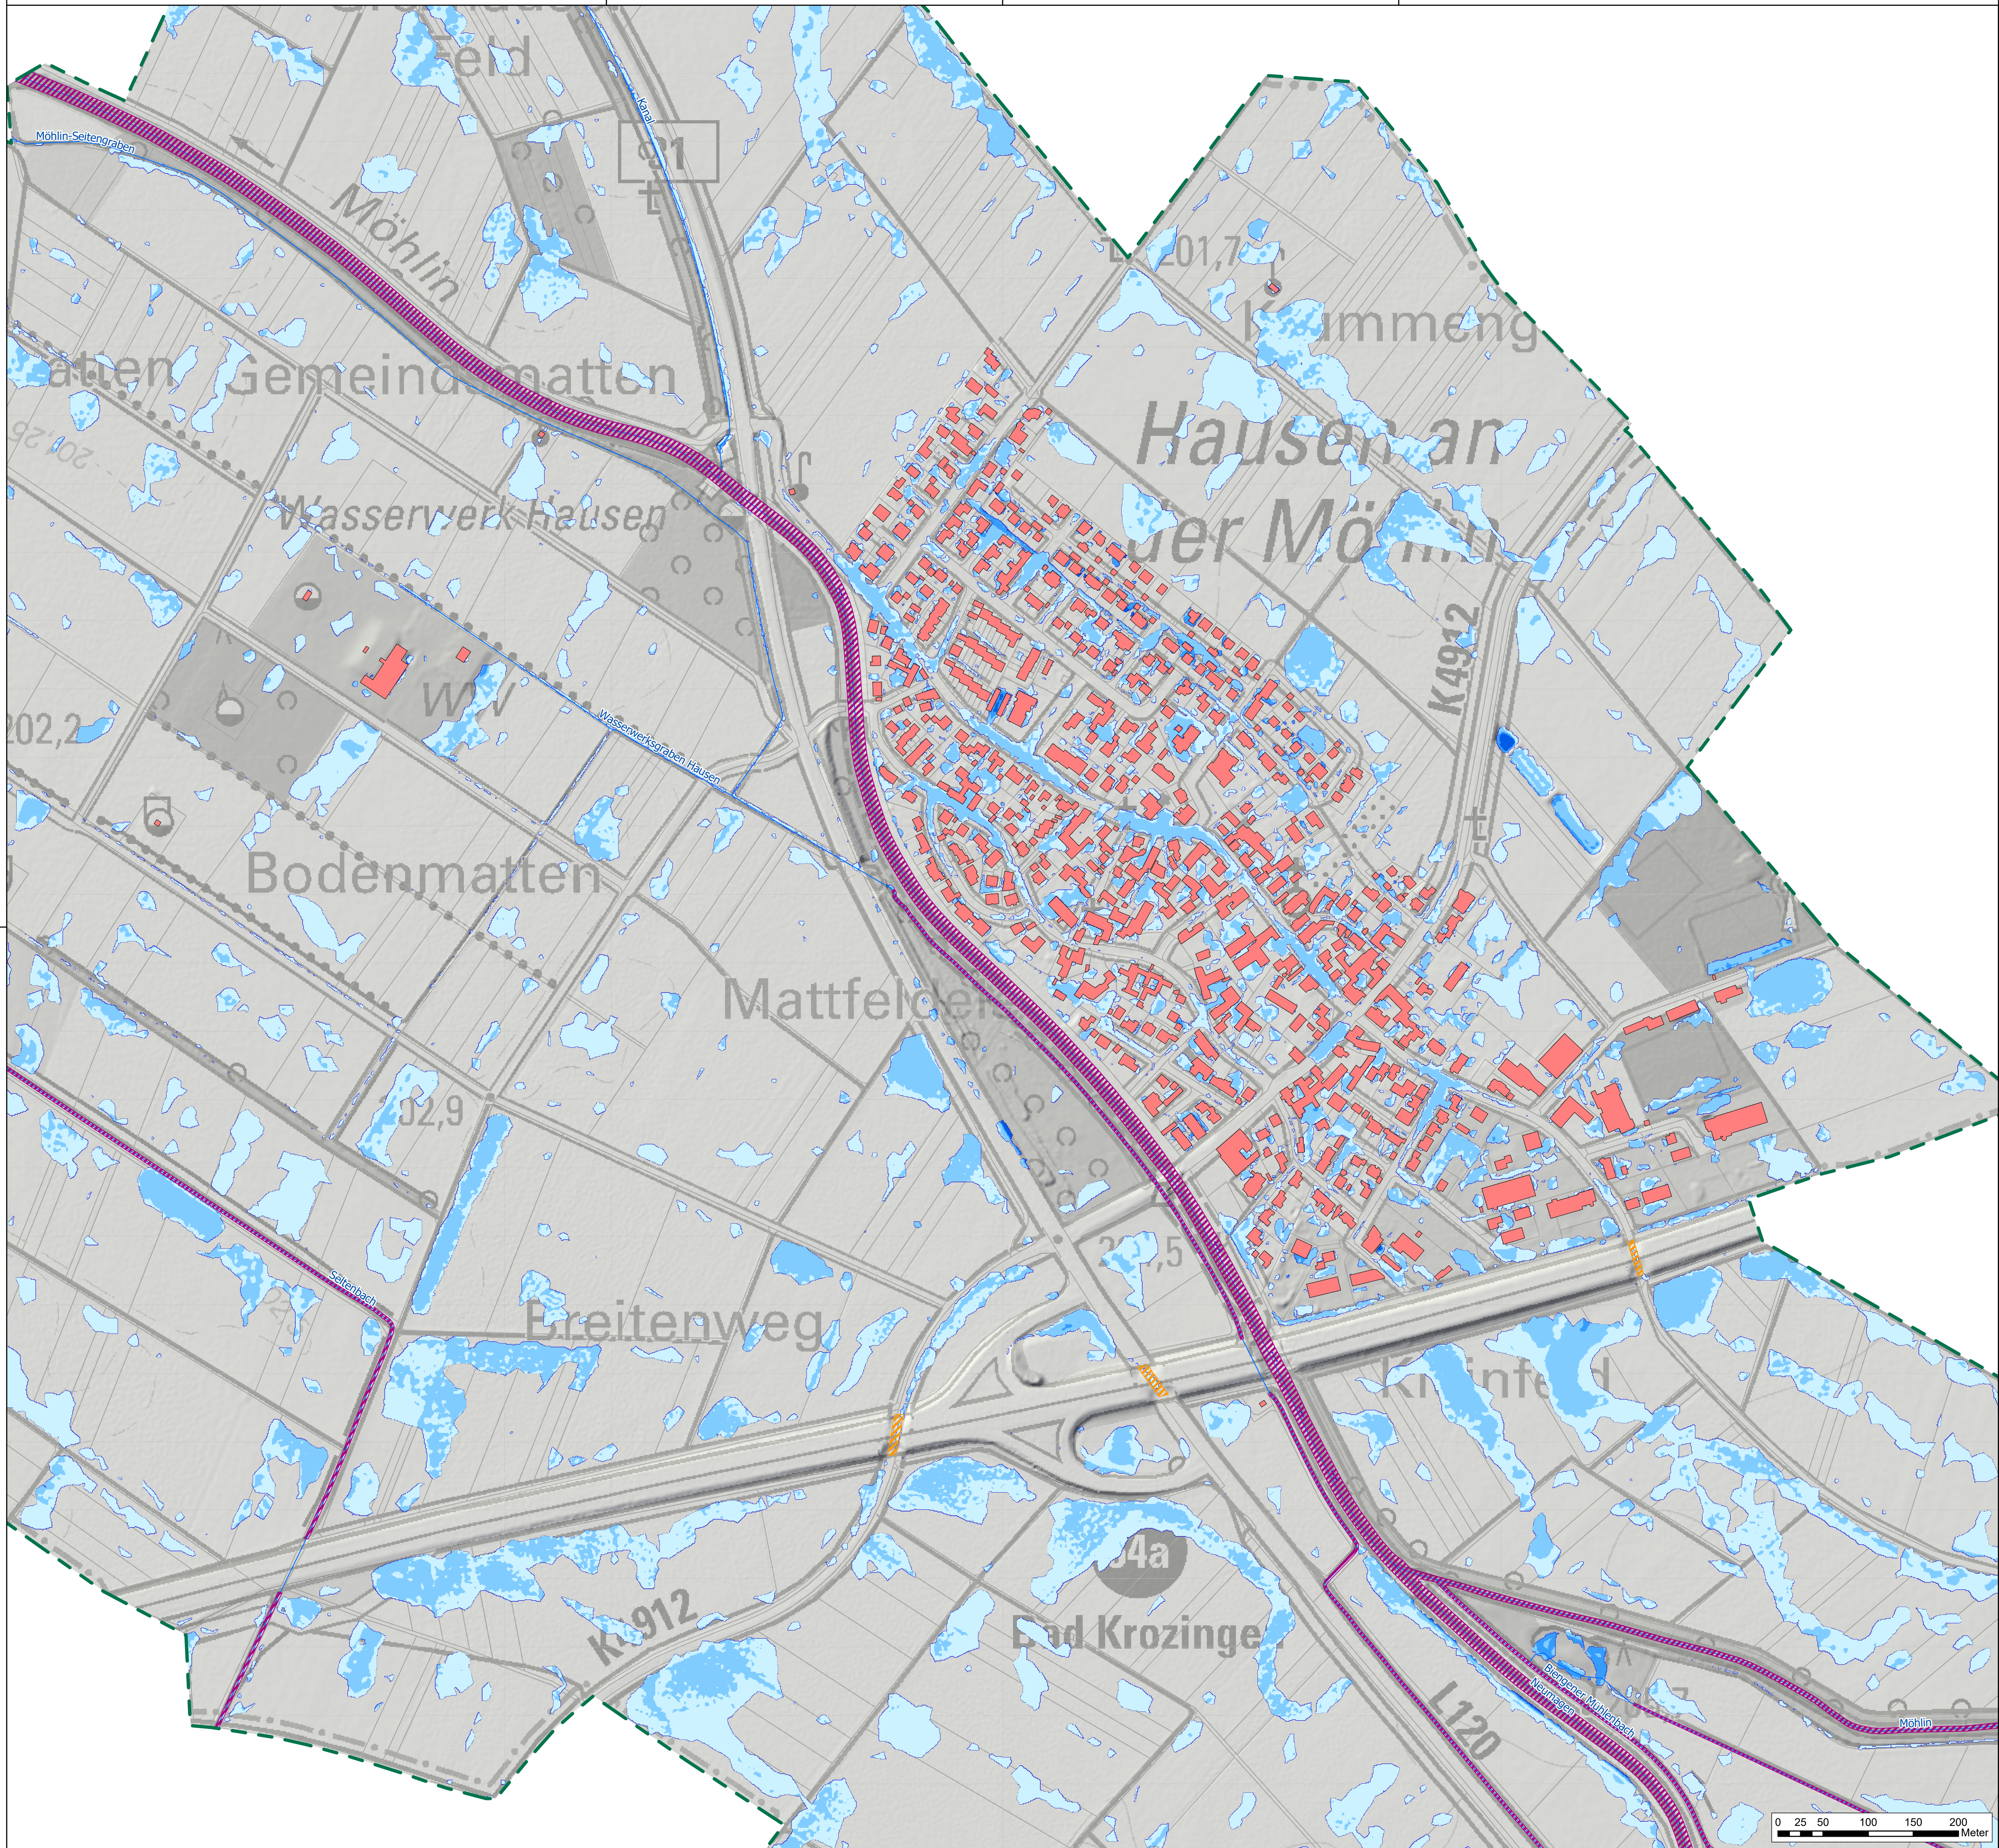


Legende

- Gemeindegrenze
- ALKIS Gebäude
- ALKIS Flurstücke
- AWGN Gewässer
- HWGK Gewässer
- Durchlässe (im Modell berücksichtigt)
- Eingangsdaten (z.B. DGM) nicht aktuell
- Max. Überflutungsausbreitung "selten, verschlamm"
- Maximale Überflutungstiefen "selten, verschlamm"
- > 0.05 - 0.1 m
- > 0.1 - 0.5 m
- > 0.5 - 1.0 m
- > 1.0 m

Abbildung: UTM 32N
Projektion: Transverse Mercator
Datum: ETRS 89

Höhendaten basierend auf Befliegungen ab 2016

Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19

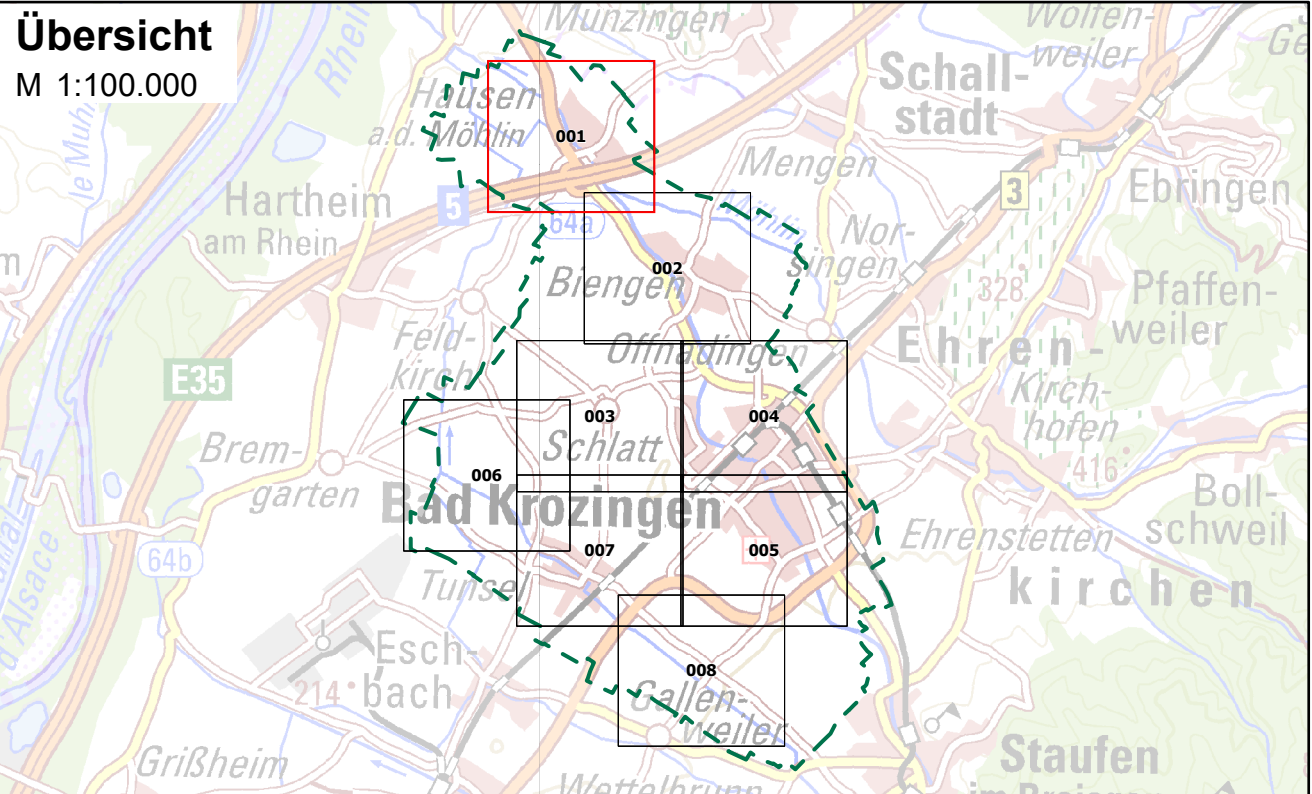

Stadt Bad Krozingen

Starkregenrisikomanagement
Hydraulische Gefährdungsanalyse

Studie		Projekt 02BKR17034			
Maximale Überflutungstiefen "selten, verschlamm"	bearbeitet	Datum	Name	Anlage 6 Blatt 001	
	gezeichnet	Jun. 2021	jba		
	geprüft	Aug. 2021	nst		
Starkregengefahrenkarte		geprüft	Sep. 2021	jba	Plan-Nr. UT_SEL_V_001
EDV: 20_Variante01.aprx		Maßstab		1:3.500	
				UT_SEL_V_001	
				Blattgröße: 0.851 x 0.604 = 0.514 m²	

Auftraggeber / Antragsteller:

Stadt Bad Krozingen
Basler Straße 30
79189 Bad Krozingen

Telefon: +49 (0) 7633 407-0
Telefax: +49 (0) 7633 407-166
stadt@bad-krozingen.de

Planverfasser:

BIT INGENIEURE

BIT Ingenieure AG
Talstraße 1
79102 Freiburg

Telefon: +49 761 29657-0
Telefax: +49 761 29657-11
freiburg@bit-ingenieure.de
www.bit-ingenieure.de

Stuttgart | Karlsruhe | Freiburg | Heilbronn | Villingen-Schwenningen | Osnabrück | Donaueschingen

Bad Krozingen, _____ Freiburg, _____