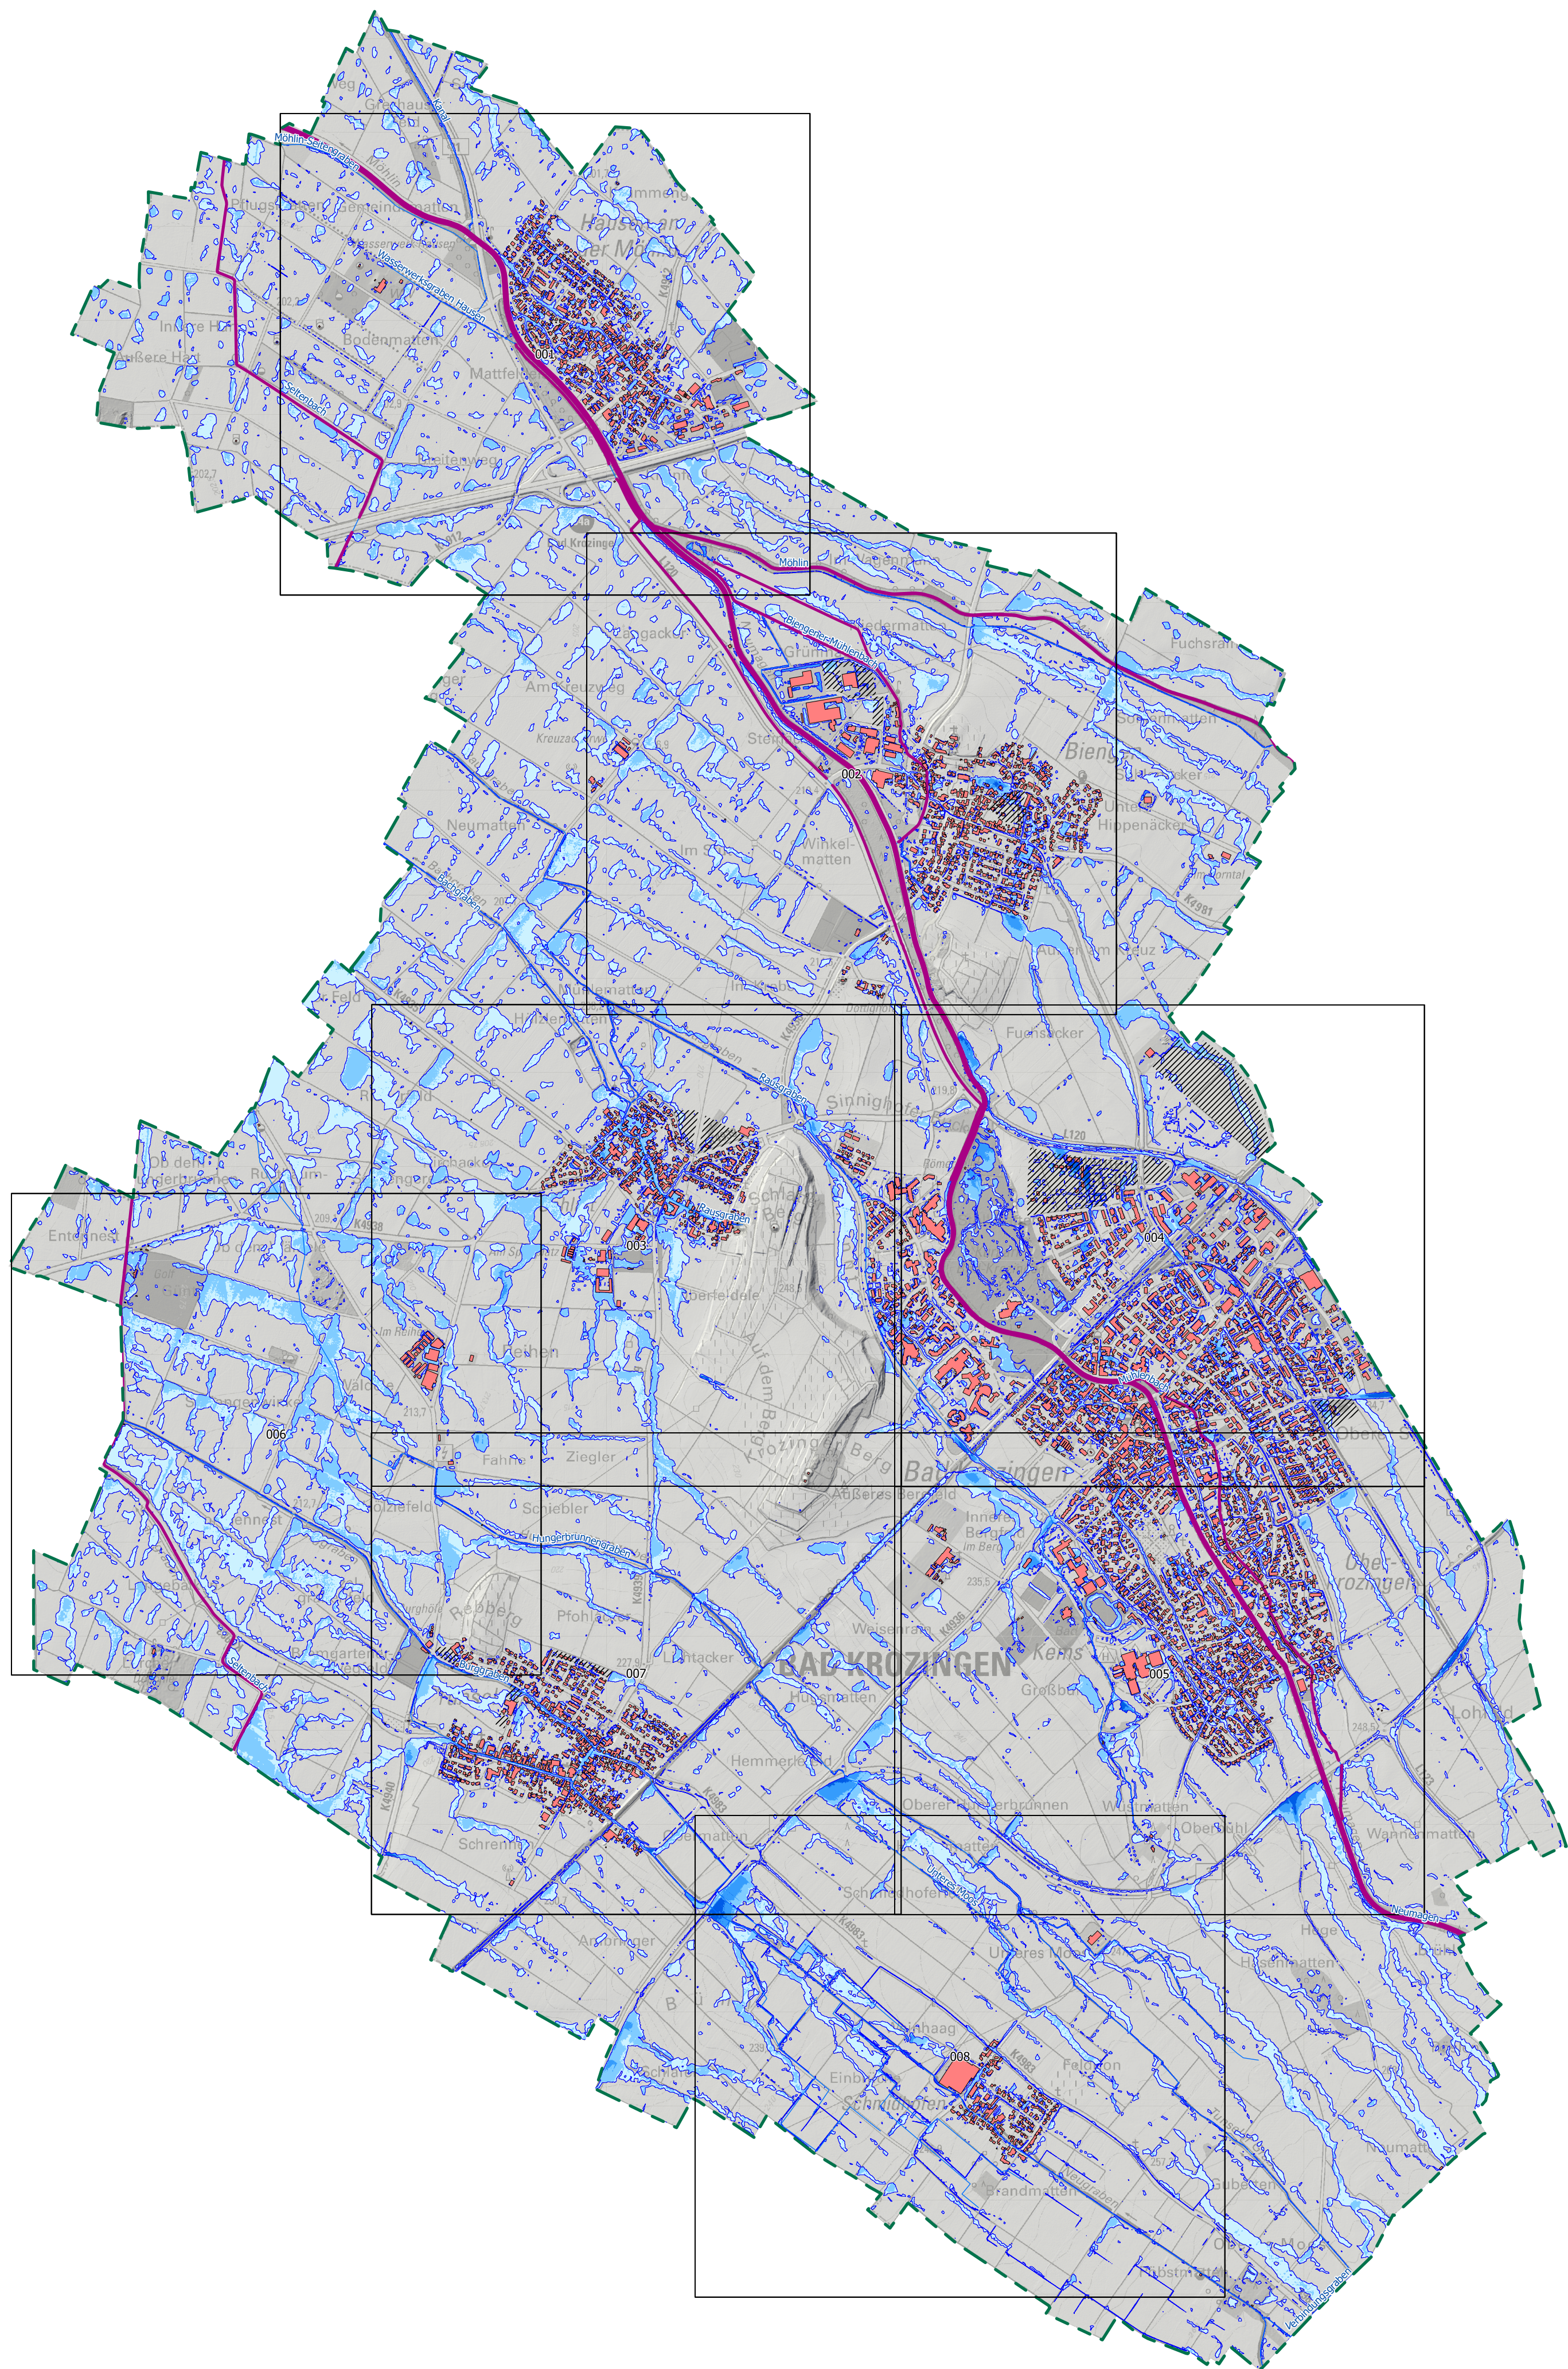


Legende

- Gemeindegrenze
- Eingangsdaten (z.B. DGM) nicht aktuell
- ALKIS Gebäude
- HWGK Gewässer
- AWGN Gewässer
- Max. Überflutungsausbreitung "selten, verschlamm"
- Maximale Überflutungstiefen "selten, verschlamm"
- > 0.05 - 0.1 m
- > 0.1 - 0.5 m
- > 0.5 - 1.0 m
- > 1.0 m

Abbildung: UTM 32N
Projektion: Transverse Mercator
Datum: ETRS 89

Höhendaten basierend auf Befliegungen ab 2016

Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19



Stadt Bad Krozingen

Starkregenrisikomanagement
Hydraulische Gefährdungsanalyse

Studie	Projekt 02BKR17034				
Maximale Überflutungstiefen "selten, verschlämmt"		Datum	Name	Anlage	
	bearbeitet	Jun. 2021	jba	7	
	gezeichnet	Aug. 2021	nst		
	geprüft	Sep. 2021	jba	Blatt	
				000	
Starkregengefahrenkarte	Maßstab		Plan-Nr.		
	1:18.000		Uebersicht_UT_SEL_V		
	EDV: 20_Variante01.aprx		Blattgröße: 0.851 x 0.604 = 0.514 m²		

Auftraggeber / Antragsteller: Stadt Bad Krozingen Bastler Straße 30 79189 Bad Krozingen Telefon: +49 (0) 7633 407-0 Telefax: +49 (0) 7633 407-166 stadt@bad-krozingen.de	Planverfasser: BIT INGENIEURE BIT Ingenieure AG Talstraße 1 79102 Freiburg Tel: +49 761 29657-0 Fax: +49 761 29657-11 freiburg@bit-ingenieure.de www.bit-ingenieure.de Stuttgart Karlsruhe Freiburg Heilbronn Vöhringen-Schwenningen Donaueschingen Öhringen Bad Krozingen, _____ Freiburg, _____
---	--